

# 시험 성적서

성적서 번호 : T2018-10807

회 사 명 : 로알앤컴퍼니(주)  
대 표 자 : 박중욱  
주 소 : 경기도 화성시 팔탄면 시청로 895-20

1. 시 료 명 : 자동 온도 조절 수전  
· 규격 및 형식 : RBT200
2. 성적서의 용도 : 제출용(제출처 : 한국환경산업기술원)
3. 접수일자 : 2018.09.13
4. 시험일자 : 2018.10.02 - 2018.10.02
5. 시험방법 : KS B 2331(2017.12.11 개정)
6. 시험결과 : 을지 참조

시험자 : 나엘리

나엘리

승인자 : 이봉수

이봉수

1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 사본은 무효입니다.

2018 년 10 월 05 일



한국기계전기전자시험연구원



www.ktc.re.kr 15809 경기도 군포시 흥안대로 29

TEL : 031-428-8441, FAX : 031-459-9711






# 시험결과

성적서 번호 : T2018-10807

## 1. 시험결과

| 시험항목      |                                      | 단위 | 시험결과 |
|-----------|--------------------------------------|----|------|
| 자동온도조절 성능 | 냉수측 압력 : 0.2 MPa<br>온수측 압력 : 50 kPa  | ℃  | 37   |
|           | 냉수측 압력 : 0.1 MPa<br>온수측 압력 : 0.1 MPa |    | 43   |

## 2. 시료사진

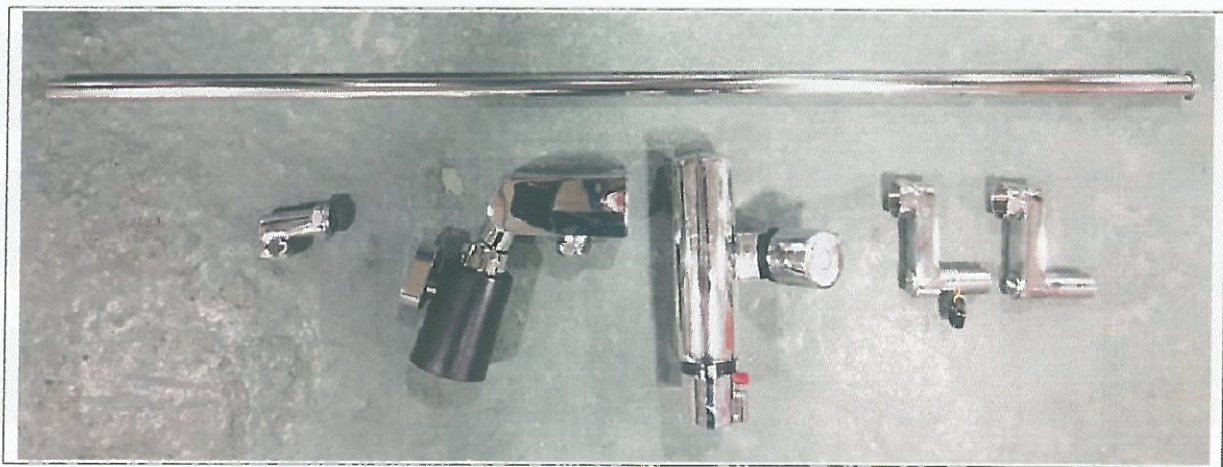

끝.

