



## 시험성적서

1. 성적서 번호 : KT24-00681K
2. 의뢰자  
○ 업체명 : 한국환경산업기술원-로알앤컴퍼니(주)  
○ 주소 : 서울시 은평구 진흥로 215 한국환경산업기술원 환경인증실
3. 시험기간 : 2024년 05월 13일 ~ 2024년 06월 10일
4. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용
5. 시료명 : RB7050
6. 시험방법  
(1) EL229:2023
7. 시험결과  
1) RB7050

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
월간 소비전력량	kWh/월	(1)	5.52		A
월간 질전 소비전력량	kWh/월	(1)	5.18		
세정력	-	(1)	이상없음		
변화 평균온도 표시의 정확성	℃	(1)	39.9 (신청인 제시 온도 : 39℃)		
세정수 평균온도 표시의 정확성	℃	(1)	39.1 (신청인 제시 온도 : 39℃)		

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

확인	작성자명	박재용	박재용	기술책임자명	정석원
----	------	-----	-----	--------	-----

- 비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다.
4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.

2024년 06월 10일

한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5113

총 2페이지 중 1페이지


양식TQP-12-01-03(1)





# 시험성적서

성적서번호 : KT24-00681K

COPY 복사본

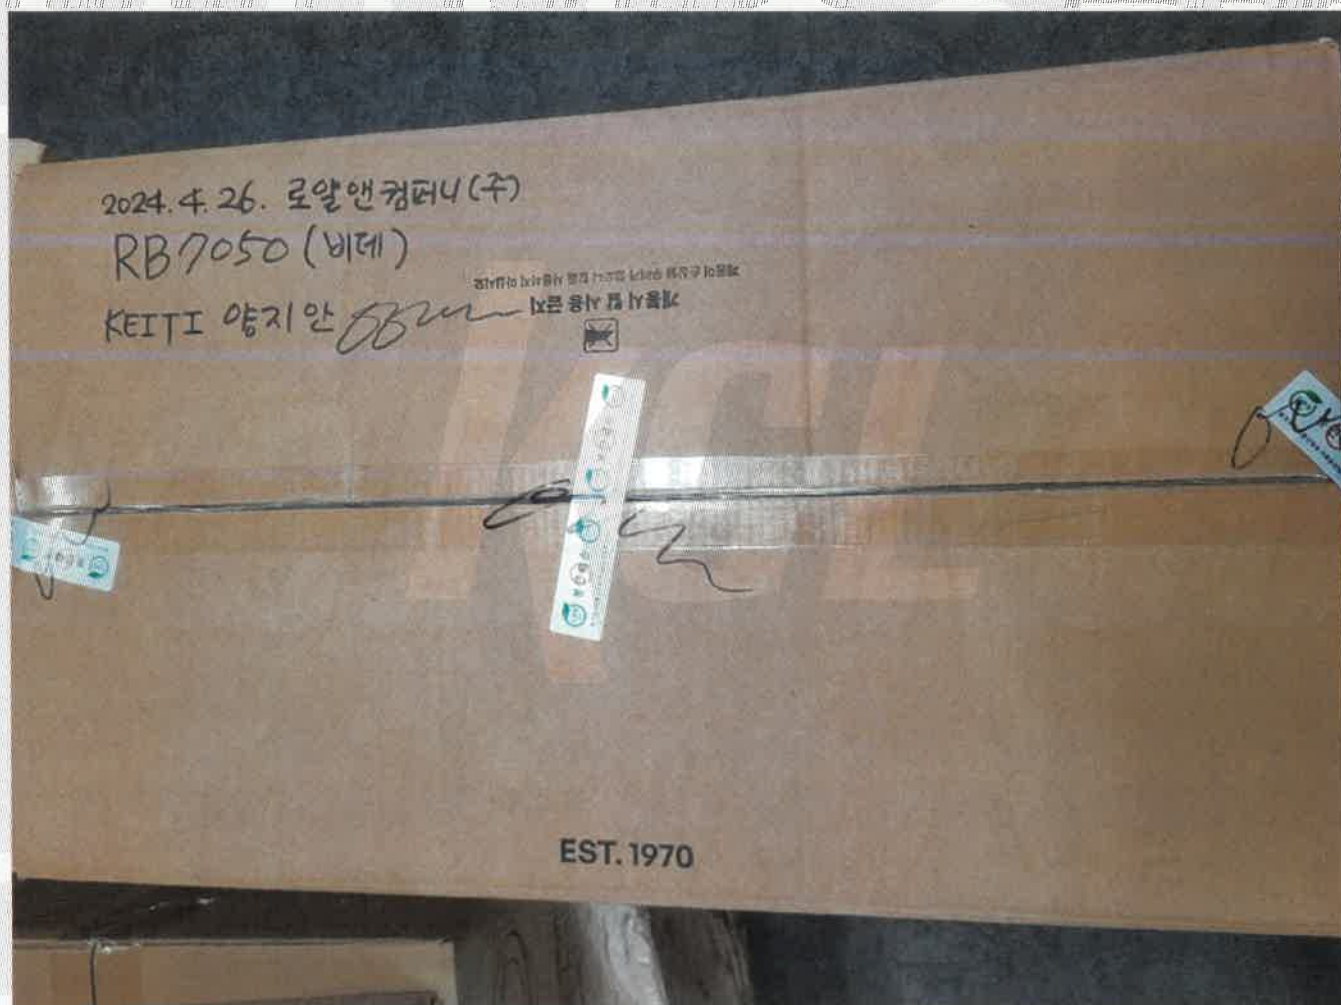

COPY 복사본

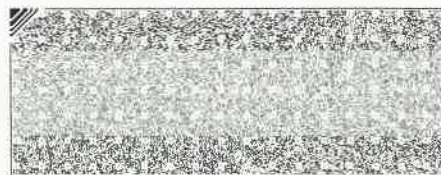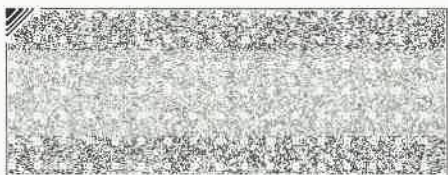



# 시험성적서

1. 성적서 번호 : KT24-00680K

2. 의뢰자

○ 업체명 : 한국환경산업기술원-로알앤컴퍼니(주)

○ 주소 : 서울시 은평구 진흥로 215 한국환경산업기술원 환경인증실

3. 시험기간 : 2024년 05월 13일 ~ 2024년 05월 14일

4. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용

5. 시료명 : RB7050

6. 시험방법

(1) EM501:2022

확인	작성자 성명	김유승	기술책임자 성명	허보람
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2024년 05월 14일

한국건설생활환경시험연구원장



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5121

총 3페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

전자문서본(Electronic Copy)

※ 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다.

# 시험성적서

성적서번호 : KT24-00680K

## 7. 시험결과

1) RB7050

시험항목	단위	시험 방법	시험결과	비 고	시험 장소
평균사용수량(리모컨)	L	(1)	4.69	-	A
평균사용수량(수세버튼)	L	(1)	4.68		
평균사용수량(자동감지)	L	(1)	4.70		
사용수량(소변용 리모컨)	L	(1)	4.38		
사용수량(소변용 자동감지)	L	(1)	4.39		
세척성능(볼 배출 및 이송성능-변기 내 잔류)	개	(1)	0.0		
세척성능(볼 배출 및 이송성능-오수관 통과)	개	(1)	100.0		
세척성능(입자 배출성능-변기 내 잔류)	개	(1)	0.0		
최대설정수량(리모컨)	L	(1)	5.33		
최대설정수량(수세버튼)	L	(1)	5.28		
최대설정수량(자동감지)	L	(1)	5.32		
소변용 세척성능(화장지 뭉치 배출성능)	-	(1)	이상 없음		
소변용 세척성능(희석성능)	%	(1)	98		

※ 평균사용수량은 수도법 시행규칙 [별표 1]에 따라 다음 식으로 계산함

$\{(소변용 사용수량) \times 2 + (대변용 사용수량)\} / 3$

※ 사용수량(대변용 리모컨) : 5.30 L

※ 사용수량(대변용 수세버튼) : 5.28 L

※ 사용수량(대변용 자동감지) : 5.31 L

※ 평균사용수량(수세버튼)의 소변용 사용수량은 리모컨 사용 결과에 따름

※ 사용수량 설정방법 : 출고시 세팅값

※ 최대설정수량 설정방법 : 출고시 세팅값

※ 비데명 : RB7050, 로알앤컴퍼니(주)

※ 시험시 공급수압(동압) : 98 kPa



※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 담방로 85



# 시험성적서

성적서번호 : KT24-00680K

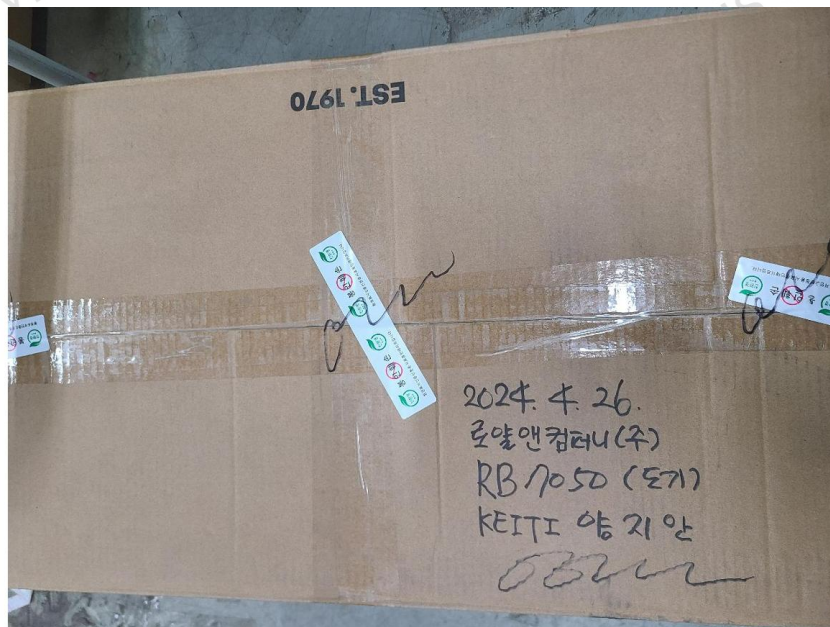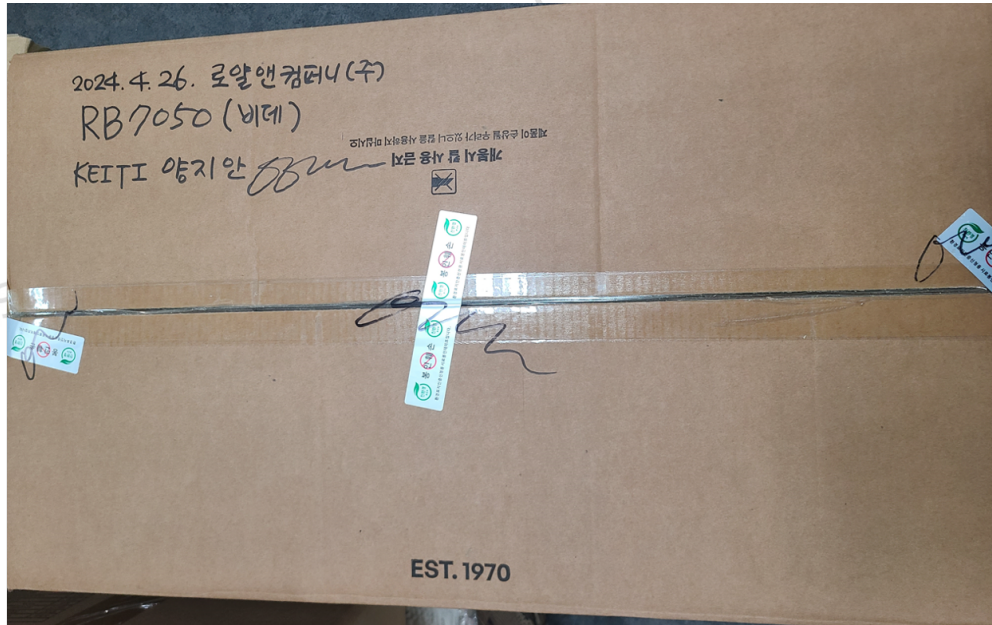

— 끝 —

총 3페이지 중 3페이지

양식TQP-12-01-03(1)

전자문서본(Electronic Copy)

※ 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다.